


RZUT PARTERU 1:50

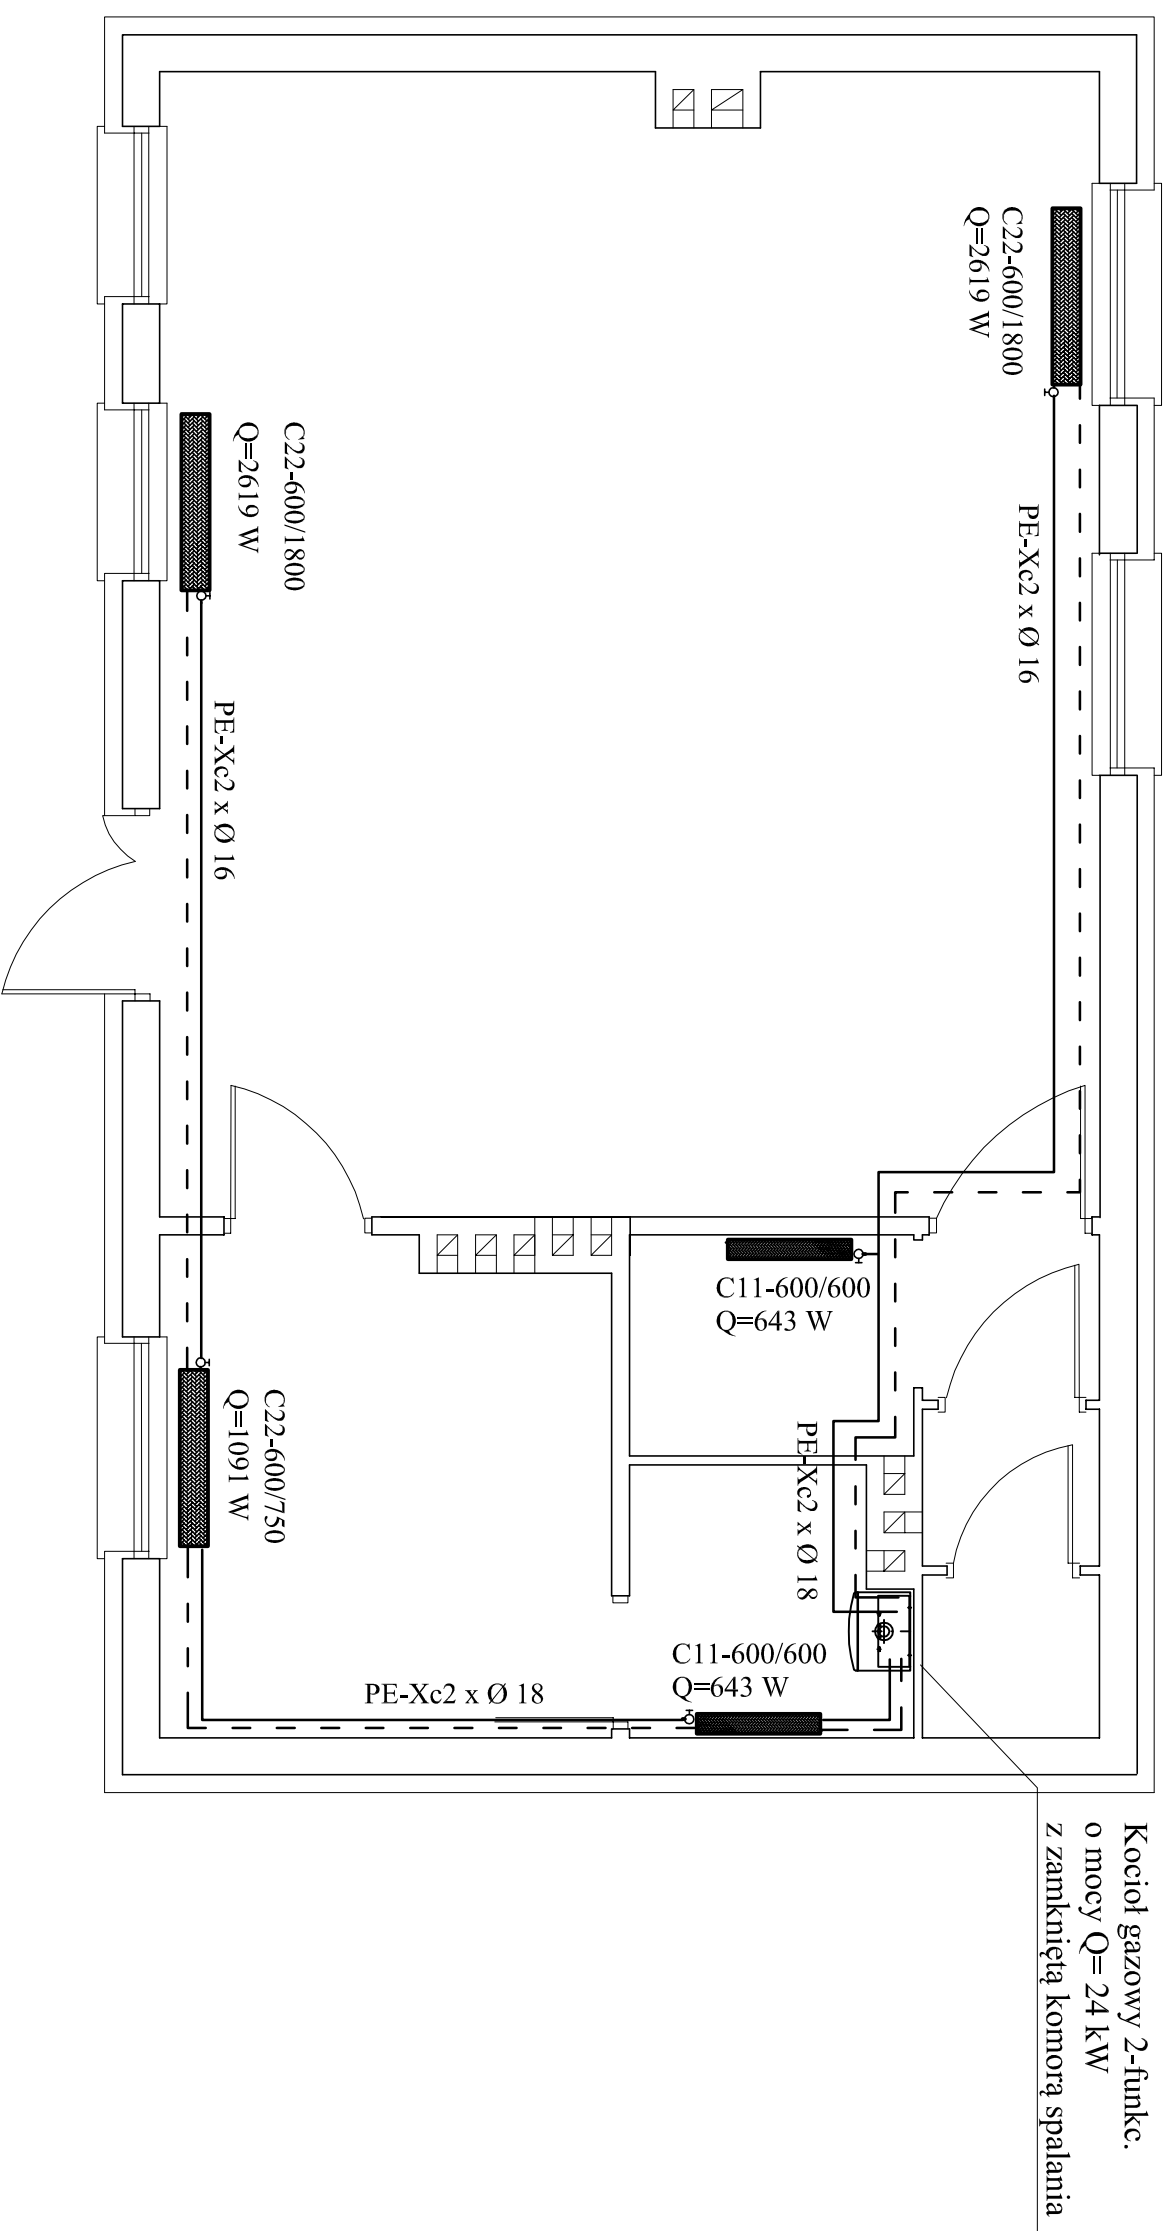

Oznaczenia:

- CV 22/H L - grzejnik płytowy
- CV22 - typ grzejnika
- Q- - wydajność grzejnika
- H - wysokość
- L - długość
- dn16 - rura PEX-c
- dn20 - rura PEX-c
- dn25 - rura PEX-c

Kocioł grzewczy /członowy wymiennik ciepła, palnik modułujący ze wstępnym zmieszaniem ze stali szlachetnej, z wbudowanymi zaworem bezpieczeństwa, naczyniem wzbiorczym, pompa obiegową - zakres modulacji 20-100 %. Kocioł należy połączyć z instalacją c.o. z wykorzystaniem zestawu połączeniowego.

Regulacja pracy kotła z wykorzystaniem regulatora grzewczego konsoli sterowniczej.

Investor	Gmina Obradowo	Data opracowania: marzec 2012
Projekt	Budynnek świetlicy wiejskiej	Szacunkowy projekt budowlany
Adres obiektu	Jugosławów dz.miej.ew. 86/1	Miejscowość: 1
Rysunek	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru	Skala: 1:50
Projektant: Asystent projektanta:	Mirosław Tomasz Wójcik Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92. mgr inż. Monika Jarecka	